
A4

PLANO DE EMERGENCIA

PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE SEGURANÇA
FONTE: ABNT NBR 15219/2005

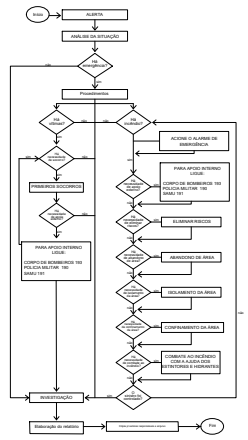

PLANO DE EMERGÊNCIA

EXERCÍCIOS SIMULADOS

ART. 7º EXERCÍCIOS SIMULADOS DE ABANDONO DE ÁREA NO IMÓVEL, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODA A POPULAÇÃO FIXA, DEVEM SER REALIZADOS NO MÍNIMO DUAS VEZES AO ANO (SEMESTRALMENTE). ART. 8º APÓS O TÉRMINO DE CADA SIMULADO DEVE SER REALIZADA UMA REUNIÃO, COM REGISTRO EM ATA, PARA A AVALIAÇÃO E TABULAÇÃO DAS FALHAS OCORRIDAS, DESCRIVENDO NO MÍNIMO
I - DATA E HORÁRIO DO EVENTO;
II - NÚMERO DE PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO SIMULADO;
III - TEMPO GASTO PARA O ABANDONO TOTAL DA EDIFICAÇÃO;
IV - ATUAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS ENVOLVIDOS;
V - REGISTRO DO COMPORTAMENTO DA POPULAÇÃO;
VI - FALHAS EM EQUIPAMENTOS;
VII - FALHAS OPERACIONAIS;
VIII - OUTROS PROBLEMAS E SUGESTÕES LEVANTADOS DURANTE O SIMULADO.
§ 1º OS EXERCÍCIOS SIMULADOS DEVERÃO SER REALIZADOS UMA VEZ COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA A POPULAÇÃO DO IMÓVEL, E UMA SEGUNDA VEZ NO ANO SEM A COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
§ 2º TODOS OS SIMULADOS DE VERÃO SER COMUNICADOS COM NO MÍNIMO 30(TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA AO CBMSC.
§ 3º OS EXERCÍCIOS SIMULADOS PODERÃO TER A PARTICIPAÇÃO DO CBMSC, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PRÉVIA E AVALIAÇÃO DA AUTORIDADE BOMBEIRO MILITAR CONFORME O CASO.
PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE SEGURANÇA
FONTE: ABNT NBR 15219/2005

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS PREVENTIVOS

ART. 12. O RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL OU A BRIGADA DE INCÊNDIO DEVERÁ VERIFICAR A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO, REGISTRANDO EM LIVRO OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS E A MANUTENÇÃO REALIZADA.
ART. 13 AS OBSERVAÇÕES MÍNIMAS NOS SISTEMAS SERÃO AS SEGUINTES:
I - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: VERIFICAR TODAS AS LUMINÁRIAS E SEU FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO UMA VEZ A CADA 90 DIAS;
II - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA: VERIFICAR SEMANALMENTE A DESOBSTRUÇÃO DAS SAÍDAS E O FECHAMENTO DAS PORTAS CORTA-FOGO;
III - SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL: VERIFICAR A CADA 90 DIAS SE A SINALIZAÇÃO APRESENTA DEFEITOS, DEVENDO INDICAR O CAMINHO DA ROTA DE FUGA;
IV - ALARME DE INCÊNDIO: VERIFICAR A CENTRAL DE ALARME A CADA 90 DIAS E REALIZAR O ACIONAMENTO DO ALARME NO MÍNIMO QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS SIMULADOS.
V - SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO: VERIFICAR SEMESTRALMENTE AS MANGUEIRAS E HIDRANTES, DEVENDO ACIONAR O SISTEMA, COM ABERTURA DE PELO MENOS UM HIDRANTE DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS SIMULADOS.
VI - INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEIS: VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE USO DAS MANGUEIRAS ANELASMENTE, OS CILINDROS DE GLP, A PRESSÃO DE TRABALHO NA TUBULAÇÃO E A VALIDADE DO SEU TESTE HIDROSTÁTICO;
VII - OUTROS RISCOS ESPECÍFICOS: CALDEIRAS, VASOS DE PRESSÃO, GASES INFLAMÁVEIS OU TÓXICOS, PRODUTOS PERIGOSOS E OUTROS, CONFORME RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO;
VIII - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE USO E OPERAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PANICO DO IMÓVEL.



- CAMINHO A SER PERCORRIDO PARA O PONTO DE ENCONTRO
- CENTRAL DE ALARME
- ACIONADOR DE ALARME
- EXTINTOR DE INCÊNDIO
- HIDRANTE DE INCÊNDIO
- HR — HIDRANTE DE RECALQUE
- P.E. — PONTO DE ENCONTRO
- VOCÊ ESTÁ AQUI

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

EM CASO DE INCÊNDIO:

-EVACUE A EDIFICAÇÃO IMEDIATAMENTE
-NÃO VOLTE PARA BUSCAR PERTENCES
-NÃO USE ELEVADORES APENAS ESCADAS
-LIGAR PARA O CORPO DE BOMBEIROS(193)

PLANO DE EMERGÊNCIA

CEI LEONOR LIMA BRASIL

Localização do imóvel:
Rua Manoel Emerick, Nº 825
Bairro Oficinas, Tubarão - SC

L B
LIBRE
ENGENHARIA
Rua Florianópolis, 388 - Sala 03
Vila Moema - Tubarão/SC
48 9.9929.9893 / 48 9.9816.5531

DATA:	ESCALA:	ÁREA TOTAL CONSTRUIDA:
JULHO / 2025	SEM ESCALA	1.558,65 m²